




PALIČNO SIDRO S KLJUKO

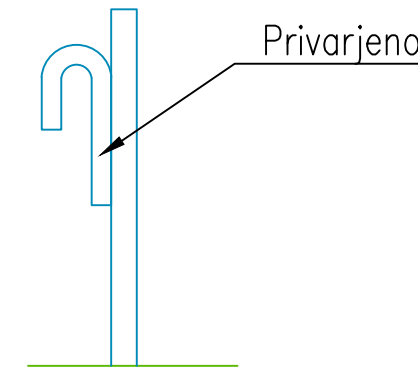

PALIČNO SIDRO S PLOŠČICO IN MATICO

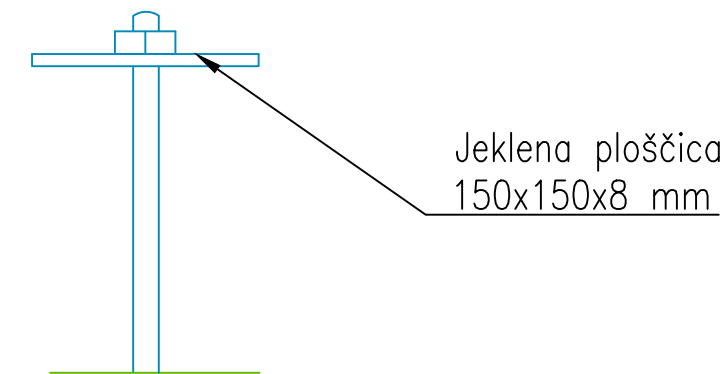

PENTLJA JEKLENICE Z NOTRANJIM JEKLENIM PRSTANOM

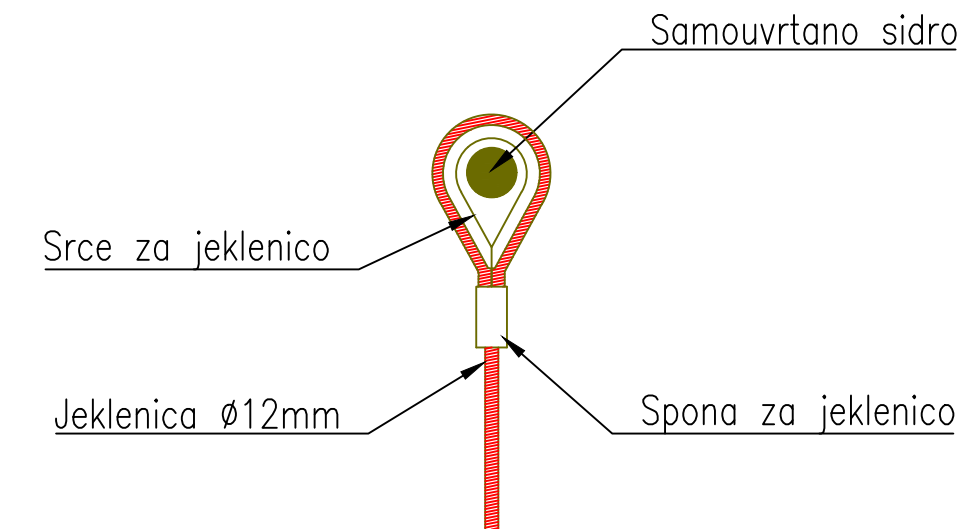

Investitor	ELEKTRO GORENJSKA, d.d. Ul. Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj		Objekt				<b>DV 110 + 20 kV RTP ŽELEZNIKI - RTP BOHINJ</b>		
Naročnik	ELEKTRO GORENJSKA, d.d. Ul. Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj		Del objekta		Sanacija usada pod SM32				
Izdelač	IRGO CONSULTING d.o.o.		Vrsta načrta		Izvedbeni načrt				
Ime in priimek			Id. številka			Vsebina načrta			
Vodja projekta	Saša Galuf, u.d.i.grad.	IZS G-2878	<b>Detalji protierozijske mreže</b>						
Pooblaščen inženir	Saša Galuf, u.d.i.grad.	IZS G-2878							
Sodelavec			Vrsta projekta	IzN	Številka projekta	3011725	Številka načrta	3011725	
Prilogo izdelal	Saša Galuf, u.d.i.grad.	IZS G-2878	Klasifikacijska oznaka:					Številka priloge	301
Datum izdelave	avgust 2021	Merilo	1: 50	Identifikacijska oznaka					Spr.